



公共下水用 二軸スクリーヌ型

し渣脱水機

CP-100型・CP-150型

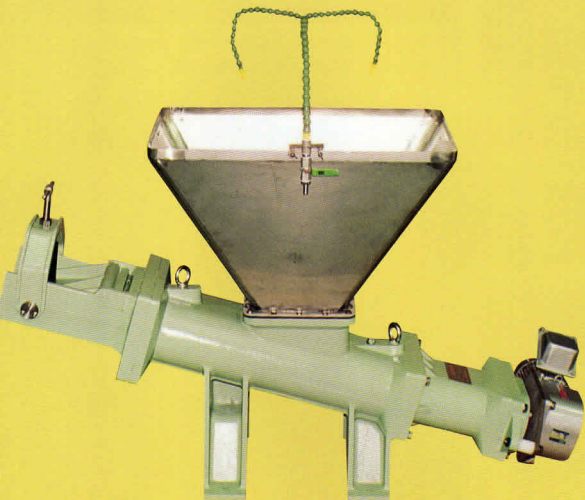

難しい下水のし渣でも破碎、
洗浄、すりつぶして固く脱水します。

アフターサービスを最も重視する会社です

CP コミュニタサービス株式会社

脱水効果例


小規模下水流部

回分式活性汚泥法 流入下水量：3,400m³/日

掻き上げられるし渣

除塵機にセットされたし渣脱水機 CP-150型

脱水後のし渣の状況



破碎・洗浄・すりつぶして脱水し、繊維分だけ出てきます。

脱水後35ℓになり、約1/4に減量。含水率約70%

除塵機目幅：3mm

し渣：140ℓ/日

大・中規模下水・スカム汚泥スクリーン

のし渣脱水

最初沈殿池汚泥スクリーンの下に設置


繊維分だけになった



吐出される脱水し渣



含水率60%



し渣脱水機仕様表

形式	CP-100型	CP-150型
処理能力(投入)	200ℓ/時(MAX)	600ℓ/時(MAX)
動力	0.4kw	0.75kw
適用流入下水量	1000~3000m ³ /日	3000~10000m ³ /日
L	1,220mm	1,700mm
W	450mm	500mm
H	800mm	1,000mm
h	380mm	480mm
ホッパー寸法	450mmx650mm	500mmx800mm
重量	約250kg	約400kg

処理能力について

- ・ 連動する除塵機又はコンベアー等の1回当たり、あるいは、1分当たりの最大量に対して選定して下さい。この量が不明のときは一般的には、時間当りし渣発生量の3倍位をピークの発生量とみて、機種選定をして下さい。

納入例

納入年月	県名	施設名	用途	除塵機との組み合わせ例
1995年3月	愛知	日進市北部浄化センター	流入部	BCL+CP-150
1995年3月	群馬	沼田市中部浄化プラント松下ポンプ場	流入部	(除塵機)+CP-150
1995年3月	島根	穴瀬湖東部浄化センター	初次汚泥	流洗スクリーン+CP-150
1995年5月	北海道	八雲町八雲下水終末処理場	し渣洗浄装置	(除塵機)+CP-150
1995年7月	石川	津幡町吉中緑ガソリン場	流入部	BCL+CP-150

■発売元

アフターサービスを最も重視する会社です
CP コミュニターサービス株式会社

本社 東京都新宿区西新宿6丁目6番3号 TEL.03(3342)6794
 営業所 札幌・TEL.011(821)0906 福岡・TEL.092(552)7450
 静岡・TEL.0546(44)2210 長野・TEL.0263(47)8711
 名古屋・TEL.052(583)8992 金沢・TEL.0762(46)3831
 大阪・TEL.06(344)6164
 工場 神奈川工場・熊本工場